

Afs. Horsens Kommune, Natur og Miljø,
Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Sagsnr.: 06.11.01-K08-8-23

Dato: 23. maj 2023

Jan Askholm Sørensen
Gl Kattrupvej 6
8751 Gedved

Tilladelse og lovliggørelse af udledning af regnvand til Gedved Mølleå, via forstørret sandfang G36PSR og udløb G36PUR

Jan Sørensen har den 10. marts 2023 ansøgt om tilladelse til udledning af regnvand fra matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup til Gedved Mølleå i forbindelse med etablering af et nyt stuehus på ejendommen. Regnvand fra matriklens befæstede arealer passerer igennem et forstørret sandfang før det udledes til Gedved Mølleå.

Tidligere har matriklen 2t Gedved By, Tolstrup været en del af det separatkloakerede opland G20, men regnvandet blev udledt til Gedved Mølleå. Fremadrettet udgør matriklen et selvstændigt spildevandskloakeret opland med privat udledning af regnvand, og nærværende afgørelse fungerer derfor både som en lovliggørelse af eksisterende forhold og en tilladelse til udledning af regnvand fra nyt stuehus på matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup.



Figur 1: Ortofoto, kloakopland G36 angivet med rødt omrids, placering af udløb er angivet med blå markering.

Afgørelse

Horsens Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af regnvand til Gedved Mølleå fra kloakopland G36 via forstørret sandfang G36PSR i forbindelse med udløb G36PUR. Tilladelsen meddeles med hjemmel i § 28 i Miljøbeskyttelsesloven* og kapitel 8 i Spildevandsbekendtgørelsen*.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Vilkår

Etablering

1. Der skal etableres et forstørret sandfang på matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup, som forsinker regnvandet før udledning til Gedved Mølleå.
2. Der må kun ledes regnvand fra kloakopland G36 (0,24 red ha.) til sandfang G36PSR.
3. Sandfanget skal have et volumen på min. 1,7 m³.
4. Det forstørrede sandfangs maksimale udløbstal, ved en 1-årshændelse (T=1), er 26,8 l/s.

Drift

5. Det forstørrede sandfang skal oprensnes for sand og slam, når 50% af lagervolumen er fyldt op, typisk med et interval på 2-5 år. Sandfanget skal inspiceres 1 gang årligt. Det udtømte materiale bortskaffes i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19.
6. Hvis der konstateres forhold i sandfanget eller oplandet hertil, der giver mistanke om en forurening af vandet, skal udledningen stoppes, eventuelt med en bold.
7. Grundejer er ansvarlige for vedligeholdelse og oprensning af det forstørrede sandfang.

Generelt

8. Nærværende afgørelse er kun gældende, såfremt ændringen af ejendommens kloakeringsprincip ændres ved vedtagelse af et tillæg til spildevandsplanen.
9. Udledning fra det forstørrede sandfang må ikke give anledning til hydrauliske problemer i vandløbet. Udløbet skal etableres i vandløbets strømningsretning og må ikke give anledning til erosion, slam og sandaflejringer ved bund og brinker i vandløbet.
10. Hvis udledningen fra det forstørrede sandfang efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører negative effekter i vandløbet, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Omfanget af foranstaltningerne afklares forudgående med myndigheden.

11. Funktionsfejl, uheld eller spild, der kan give en øget afledning (ud over det der er omfattet af denne tilladelse) af vand eller forurenende stoffer til vandløbet, skal straks afhjælpes og forholdet indberettes til tilsynsmyndigheden.
12. Der må ikke være synlige spor af udledningen i vandløbet.
13. Udledningen må ikke være til hinder for, at der kan ske målopfyldelse i Gedved Mølleå og Horsens Fjord.
14. Der må ikke etableres kobbortag samt zink- og kobbortagrender på fremtidige byggerier på matriklen.
15. Grundejer skal fremsende koordinaterne for placering af det forstørrede sandfang, når dette er etableret.
16. Der må ikke ske udledning, før sandfanget er etableret og taget i brug i overensstemmelse med denne tilladelse.

Øvrige bemærkninger

Tilladelsen skal udnyttes, før der er gået 3 år fra den dato, den er givet. Overskrides datoen, skal der søges om en ny udledningstilladelse, hvis det stadig ønskes at udlede regnvand fra kloakopland G36.


Hvis der under gravearbejdet stødes på kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal arbejdet standses og Horsens Museum skal kontaktes på tlf.: 76 29 23 50/30 56 40 37 eller på mail: horsensmuseum@horsens.dk (jf. museumsloven*)

Når udledningen er etableret, skal arbejdet færdigmeldes til Horsens Kommune, Natur og Miljø, Team Spildevand, via nedenstående link:

[Færdigmelding - Sandfang](#)

Horsens Kommune gør desuden opmærksom på, at tilladelsen til enhver tid kan tilbagekaldes eller kræves revideret, såfremt de fastsatte vilkår anses for utilstrækkelige, eller vurderes at være til hinder for den generelle miljøbeskyttelse i området.

Udledningsskema

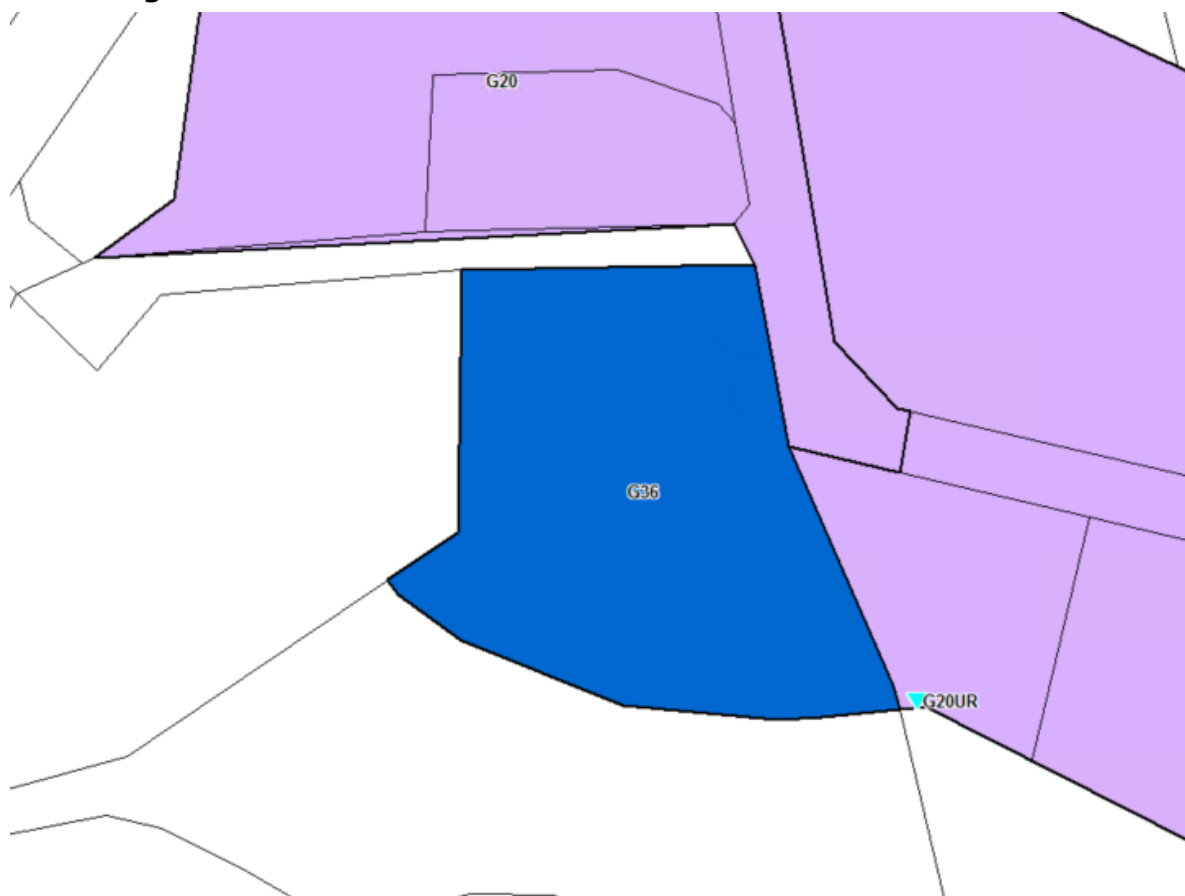

Figur 2 – Opland G36, spildevandskloakeret m. privat udledning af regnvand

Udledning af regnvand fra G36 via forstørret sandfang

<u>Udløbsnummer:</u>	G36PUR
<u>Udløbskoordinater:</u>	X: 553490; Y: 6200177
<u>Opland:</u>	Kloakopland G36
<u>Oplandsareal:</u> - Totalt - Maximal befæstet areal - Reduceret	0,6 ha 0,24 ha 0,24 ha (0,24 ha x 1,0*)
<u>Sandfangplacering (mat.nr.):</u>	2t Gedved By, Tolstrup
<u>Sandfangsnummer:</u>	G36PSR

<u>Sandfangsvolumen (forsinkelse):</u>	1,7 m ³
<u>Sandfangsafløb:</u>	26,8 l/s (T=1)
<u>Recipient:</u> -Primær -Sekundær	Gedved Mølleå Horsens Fjord, Indre
<u>Recipientmålsætning:</u> -Gedved Mølleå -Horsens Fjord, Indre	God økologisk tilstand og god kemisk tilstand God økologisk tilstand og god kemisk tilstand
<u>Recipienttilstand:</u> -Gedved Mølleå -Horsens Fjord, Indre	Høj økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Dårlig økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand.
<u>Rensning:</u>	Forstørret sandfang (7,1 m ³ pr red ha)

Tabel 1 – Udledningsskema for udløb. * Hydrologisk reduktionsfaktor.

Miljøteknisk redegørelse

Ansøgning

I forbindelse med behandling af en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af nyt hovedhus på Gl Kattrupvej 6, 8751 Gedved, har Horsens Kommune gjort opmærksom på, at såfremt regnvand udledes til Gedved Mølleå, skal der søges om og opnås tilladelse til udledning af regnvand.

Tidligere har der ikke været tilladelse til privat udledning af regnvand fra ejendommen, men i forbindelse med dialog omkring byggesagen, har kommunen gjort opmærksom på at den eksisterende udledning skal lovliggøres, og der skal gives tilladelse til udledning af regnvand fra nyt hovedhus.

Horsens Kommune har i dialogen med grundejer oplyst, at regnvand fra matriklen skal passere igennem et forstørret sandfang før det udledes til Gedved Mølleå.

Sandfanget etableres på matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup og modtager regnvand fra matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup.

Tilsyn

Miljøstyrelsen har tilsyn med udledningen.

Horsens Kommunes bemærkninger

Spildevandsplan

Ejendommen på matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup, var tidligere beliggende i det separatkloakerede opland G20. Samn Forsyning har på baggrund af TV-inspektion bekræftet overfor Horsens Kommune og grundejer, at der ikke er ført regnvandsstik ind til matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup.

På grund af det manglende regnvandsstik og et højtstående grundvandsspejl i området vurderes det, at hele ejendommen altid har haft privat udledning af regnvand til Gedved Mølleå. Ejer oplyser, at fremadrettet ønskes ligeledes udledning af regnvand til Gedved Mølleå via det eksisterende udløb, da det ellers er nødvendigt at pumpe på regnvandet for at få det tilsluttet Samn Forsynings regnvandsledning.

På denne baggrund berigtiges Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012-2015 ved udarbejdelse og vedtagelse af et tillæg hertil* (sag nr. 06.00.05-p16-9-23), således at ejendommen på matr. nr. 2t Gedved By, Tolstrup fremadrettet er omfattet af et nyt kloakopland, der nummereres G36 (spildevandskloakeret m. privat udledning af regnvand), frem for G20 (separatkloakeret opland). Udløbet fra matriklen nummereres G36PUR og det forstørrede sandfang nummereres G36PSR (privat sandfang regnvand)

Etablering af sandfang

På baggrund af en besigtigelse af Gedved Mølleå fortaget af Horsens Kommune, vurderer Horsens Kommune, at Gedved Mølleå er hydraulisk robust. Der stilles derfor ikke krav om intern forsinkelse af regnvand inden udledning, men kun om etablering af et forstørret sandfang for at sikre øget bundfældning af suspenderet stof i forhold til hvis der udelukkende etableres sandfang ved tagnedløb.

Der stilles vilkår om et forstørret sandfang på 7,1 m³/red.ha.

Kloakopland G36, har et samlet areal på ca. 0,6 ha. Befæstelsesgraden fastsættes til 0,4. Det maximale befæstede areal for kloakopland G36 er 0,24 ha. Det reducerede areal udgør ligeledes 0,24 ha, da den hydrologisk reduktionsfaktor er fastsat til 1,0.

Det fremtidige befæstede areal, for ejendommen er ca. 0,167 ha, fordelt på tre bygninger (nyt hovedhus = 255 m², byg 2 jf. BBR = 416 m², byg 3 jf. BBR = 178 m²) og belægning (ca. 820 m²).

Nærværende tilladelse til udledning af regnvand via forstørret sandfang gives på baggrund af det reducerede areal (0,24 ha), således at hvis det befæstede areal øges i fremtiden, vil dette ikke kræve en ny udledningstilladelse, såfremt befæstelsesgraden i spildevandsplanen overholdes.

Det nødvendige sandfangsvolumen beregnes til 1,7 m³ (0,24 red. ha x 7,1 m³/red. ha.) Kloakopland G36, og det tilhørende udløb G36PSR, har et maksimalt udløbstal på 26,8 l/s, ved en 1-års hændelse (0,24 red. ha * 111,8 l/s/ha (T1))

Udledning af regnvand til Gedved Mølleå

Regnvand fra kloakopland G36 udledes til Gedved Mølleå, hvorefter det ledes via Tolstrup Å, Lille Hansted Å og Hansted Å, til slutrecipienten Horsens Fjord.

Gedved Mølleå, samt efterfølgende nedstrømsliggende vandløb samt Horsens Fjord, er alle målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand jf. Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn.

I tabel 2 og tabel 3, ses en oversigt over de aktuelle tilstandsvurderinger jf. udkast til Vandområdeplan 2021-2027 for Jylland og Fyn, for de vandløb og kystvande, som ligger nedstrøms udløbet G36PUR.

Recipient (DK vandområde ID)	Gedved Mølleå (o10451_a)	Tolstrup Å (o10451_y)	Tolstrup Å (o8573)	Lille Hansted Å (o8570)	Lille Hansted Å (o10443_y)	Hansted Å (o8564)
Samlet økologisk tilstand	Høj økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand	Høj økologisk tilstand	God økologisk tilstand	Dårlig økologisk tilstand	God økologisk tilstand
<i>Markofytter</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Moderat</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Moderat</i>	<i>Ukendt</i>
<i>Fytobenthos</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ukendt</i>	<i>ukendt</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Moderat</i>	<i>Ukendt</i>
<i>Bentiske invertebrater</i>	<i>Høj</i>	<i>Høj</i>	<i>Høj</i>	<i>Høj</i>	<i>Høj</i>	<i>God</i>
<i>Fisk</i>	<i>Høj</i>	<i>God</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Gid</i>	<i>Dårlig</i>	<i>Ukendt</i>
<i>National specifikke stoffer</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ikke-god</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ukendt</i>	<i>Ukendt</i>
Kemiske tilstand	Ukendt	Ikke-god kemisk tilstand	Ukendt kemisk tilstand	Ukendt kemisk tilstand	Ukendt kemisk tilstand	Ukendt kemisk tilstand

Tabel 2: Tilstandsvurderinger jf. udkast til vandområdeplaner 2021-2027 for Jylland og Fyn, for Gedved Mølleå, hvor udløb G36PUR er beliggende, samt efterfølgende nedstrømsliggende vandløb.

Recipient (DK vandområde ID)	Horsens Fjord, Indre (128)
Samlet økologisk tilstand	Dårlig Økologisk tilstand
<i>Fytoplankton</i>	<i>Ringe</i>
<i>Rodfæstede planter(dækfrøede)</i>	<i>Dårlig</i>
<i>Bentiske invertebrater</i>	<i>Moderat</i>
<i>National specifikke stoffer</i>	<i>Ikke-god</i>
Kemisk tilstand	Ikke god kemisk tilstand

Tabel 3: Tilstandsvurderinger jf. udkast til vandområdeplaner 2021-2027 for Jylland og Fyn, for Horsens Fjord, Indre, som er slutrecipient for udledningen af regnvand i udløb G36PUR.

Den årligt udledte mængde regnvand fra kloakopland G36 er beregnet på baggrund af en årsmiddelnedbør på 711 mm og et initialtab på 150 mm. Den årligt udledte stofmængde er herefter beregnet på baggrund af standardtal.

Den årlige udledningsmængde af regnvand (6000 m³/red. ha) kombineret med stofkoncentrationerne af COD (0,05 kg/m³), kvælstof (0,002 kg/m³) og fosfor (0,0003 kg/m³) fra de befæstede arealer vil således bidrage med:

	Vand [m ³]	COD [kg]	N [kg]	P [kg]
Opland	1440 m ³	72 kg	2,88 kg	0,43 kg
Forventet rensegrad	0	0%	0%	0%
Samlet udledning	1440 m ³	72 kg	2,88 kg	0,43 kg

Tabel 4 – Samlet udledning fra udløb.

Der er ikke tale om en merudledningen af regnvand i forhold til tidligere, og derfor medfører nærværende tilladelse ikke en merudledning af COD, N og P. På den baggrund er det Horsens Kommunes vurdering, at udledningen af regnvand fra kloakopland G36 ikke vil medføre en øget eutrofiering i Gedved Mølleå og nedstrømsliggende vandløb samt i Horsens Fjord.

I forbindelse med en besigtigelse af Gedved Mølleå er det er Horsens Kommunes vurdering, at vandløbet er hydraulisk robust, og udledningen af regnvand fra kloakopland G36, ikke vil påvirke vandløbets udformning og morfologi, og at udledningen heller ikke vil medføre en øget strømhastighed. Vurderingen er sket på baggrund af, at der allerede udledes regnvand til Gedved Mølleå fra ejendommen, og at Gedved Mølleå modtog væsentligt større vandmængder før Gedved Sø blev genetableret.

Da der efter Horsens Kommunes vurdering, ikke vil ske en ændring af vandløbets udformning eller strømforhold, vurderes det ligeledes, at udledningen af regnvand fra kloakopland G36, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af kvalitetselementerne *makrofytter*, *bentiske invertebrater* og *fyto-benthos* i Gedved Mølleå samt efterfølgende recipienter, da udledningen således ikke medfører en øget risiko for at disse kan løsrive sig. Ligeledes vurderer Horsens Kommune, at kvalitetselementet *fisk* ikke bliver påvirket

af udledningen af regnvand, da udledningen ikke medføre væsentlige morfologiske ændringer i vandløbet.

Årsagen til manglende målopfyldelse for *national specifikke stoffer* for Tolstrup Å (o10451_y) er barium. For *kemisk tilstand* for Tolstrup Å (o10451_y) er det kviksølv som er årsagen til manglende målopfyldelse.

Der er en naturlig forekomst af barium i grundvand, og da grundvandet står højt i dette område, er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan være den primære årsag til, at den målte værdi ligger over miljøkvalitetskravet og derfor er årsag til manglende målopfyldelse for kvalitetselementet *national specifikke stoffer* for Tolstrup Å (o10451_y). Derudover er nærværende tilladelse en lovliggørelse af en eksisterende udledning af regnvand. På denne baggrund er det Horsens Kommunes vurdering, at udledningen af regnvand fra kloakopland G36, ikke medfører en merudledning af barium og tilladelsen er derfor ikke til hinder for målopfyldelse for Tolstrup Å (o10451_y) i forhold til kvalitetselementet *national specifikke stoffer*.

Kviksølv er ikke et kendt stof i regnvand fra spredt bebyggelse, og der er ingen kendte kilder til forureninger af kviksølv i området. Det er derfor Horsens Kommunes vurdering, at udledning af regnvand fra kloakopland G36, ikke vil være til hinder for målopfyldelse for den *kemisk tilstand* i Tolstrup Å (o10451_y).

For slutrecipienten Horsens Fjord, Indre (128) er det methylnaphthalener, som er årsagen til manglende målopfyldelse for *national specifikke stoffer*, og bly, som er årsagen til manglende målopfyldelse for den *kemiske tilstand*. Mængden af regnvand som udledes fra kloakopland G36, er lille, og ubetydelig i forhold til fjordens volumen, så selvom der ikke er kendskab til indholdet af bly og methylnaphthalener i regnvandet, som udledes, er det Horsens Kommunes vurdering, at en forsat udledning af regnvand fra kloakopland G36 ikke vil være til hinder for målopfyldelse for såvel *nationale specifikke stoffer* og den *kemiske tilstand* i Horsens Fjord.

Angående øvrige kvalitetselementer for Horsens Fjord, Indre, vurderer Horsens Kommune, at udledning af regnvand fra kloakopland G36 ikke er til hinder for målopfyldelse for kvalitetselementerne *fytoplankton*, *rodfæstede planter* og *bentiske invertebrater*, da der ikke er tale om en merudledning samtidig med, at mængden af regnvand fra kloakopland G36 må anses som værende ubetydelig sammenholdt med hele oplandet, som afvander til Horsens Fjord.

Undersøgelser viser, at der sker en stor afsmitning af metallerne kobber og zink, hvor disse anvendes til tage og tagrender, til regnvandet, og derfor potentielt kan udledes til vandmiljøet. Horsens kommune har derfor stillet vilkår i nærværende tilladelse om, at der ikke må etableres kobbertag samt zink- og kobbertagrender på fremtidigt byggeri, da en eventuel merudledning kan påvirke negativt i forhold til fremtidig målopfyldelse i recipienterne nedstrøms udløbet G36PUR.

På baggrund af ovenstående er det Horsens Kommune samlede vurdering, at udledning af regnvand fra kloakopland G36 ikke er til hinder for målopfyldelse til god økologisk og god kemisk tilstand for Gedved Mølleå og efterfølgende recipienter, samt Horsens Fjord, Indre.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Jf. Habitatbekendtgørelsens* § 6 stk. 1-4 skal der, forud for meddelelse af spildevandstilladelser, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Der kan kun meddeles udledningstilladelse, hvis det vurderes, at udledningen af regnvand fra det spildevandskloakerede område ikke medfører:

- Skade på de naturtyper, som området er udpeget for.
- Skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for.
- Betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Natura 2000

Nærmest beliggende Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 54 "Yding Skov og Ejer Skov", som er beliggende 6,1 km i fugleflugt for udløb nr. G36PUR. Natura 2000-område er bestående af Habitatområde H50.

Nærmest nedstrømsliggende Natura 2000-område, er Natura 2000-område nr. 56 "Horsens Fjord, havet øst for og Endelave", som er beliggende 9,6 km fra udløb G36PUR. Natura 2000 område nr. 56 er bestående af Habitatområde H52, Fuglebeskyttelsesområde F36 og Ramsar-område R13 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:
<http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/>

På baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000 område, er det Horsens Kommunes vurdering, at udledning af regnvand fra kloakopland G36 ikke vil resultere i en forringelse af habitattyper eller levesteder for arter, eller medføre betydelig forstyrrelse af arter, som er på udpegningsgrundlaget Natura 2000 område nr. 54 eller nr. 56 og således ikke vil hindre, at en gunstig bevaringsstatus sikres eller opretholdes.

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for de internationale naturbeskyttelses-områder, og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rastekområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at følgende bilag IV arter lever i den østjyske region: Arter af flagermus, odder, grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø, Strandtudse, markfirben og grøn kølleguldsmed.

Projektet vurderes ikke at medføre påvirkninger af potentielle yngle- og rasteområder for de nævnte bilag IV arter.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter:

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Beskyttet natur

Der er ikke naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens* § 3 inden for en radius af 25 meter fra sandfang eller udløb. Nærmest beliggende beskyttede område, er en paragraf 3 sø, beliggende ca. 125 meter vest fra udløb G36PUR.

Jordforurening

Området, hvor kloakopland G36 er beliggende er udgået af regionens kortlægning i forhold til jordforurening.

Klimatilpasning

Kloakoplandet G36, er ikke beliggende i et udpeget risikoområde for oversvømmelse jf. Horsens Kommunes Kommuneplan 2021*.

Øvrig lovgivning

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til udledning af regnvand fra kloakopland G36. Der er således ikke taget stilling til eventuelle øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet, f.eks. efter planloven, byggeloven eller vejloven.

Forhold til Miljøvurderingsloven

Horsens Kommune vurderer, at der ikke skal foretages VVM-screening af projektet. Projektet er ikke omfattet af miljøvurderingslovens* bilag 1, og det er vurderet, at projektet ej heller er omfattet af bilag 2 punkt 10, da etablering af forstørret sandfang for en enkelt ejendom ikke kan betegnes som infrastruktur. Derudover vil der ikke udledes regnvand fra ejendommen til omkringliggende ejendomme.

Klagevejledning

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, Embedslægeinstitutionen og enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99 og § 100.

Horsens Kommune

Afgørelsen offentliggøres på Horsens kommunes hjemmeside d. 23. maj 2023.
Klagefristen er 4 uger efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 og udløber 20. juni 2023.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <http://naevneneshus.dk/>. Du indsender en klage ved at følge linket på forsiden, hvorefter du vil blive guidet igennem klageforløbet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (privat) eller 1.800 kr. (erhverv). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb blive givet ansøger besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

En eventuel klage over tilladelsen har jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.
Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Med venlig hilsen

Trine Kvist Vogensen
Sagsbehandler, Biolog

Telefon direkte: 76 29 25 68

Mail: tkvo@horsens.dk

Husk, at du ikke må sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmaessige eller økonomiske oplysninger. Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail

Kopi til:

Styrelsen for patientsikkerhed
Falstersvej 10
8940 Randers SV
E-mail: senord@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
E-mail: dn@dn.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vormstrupvej 2
7540 Haderup
E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Fiskeriforening
Nordensvej 3
7000 Fredericia
E-mail: mail@dkfisk.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 5
7182 Bredsten
E-mail: oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Horsens Museum
Sundvej 1A
8700 Horsens
Email: horsensmuseum@horsens.dk

***Referenceliste**

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 af lov om miljøbeskyttelse

Spildevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Kommuneplan 2021

<https://kommuneplan2021.horsens.dk/>

Spildevandsplan 2012-2015

<https://sektorplaner.horsens.dk/spildevandsplan/>