


Krydsningstilladelse til styret underboring af en drikkevandsledning under et vandløb

Konsulentvirksomheden H13 har søgt om at lægge en drikkevandsledning ned undervandløbet Hatting Bæk. Drikkevandsledningen nedlægges for Hatting Vandværk via styret underboring fra matr. nr. 57ae til matr. nr. 76 Hatting By, Hatting. Krydsning af søer og vandløb med drikkevandsledning forudsætter tilladelse efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om regulering og restaurering af vandløb m.v. § 9 (se lovtekst i Bilag 1).

På nedenstående kort kan placeringen ses:

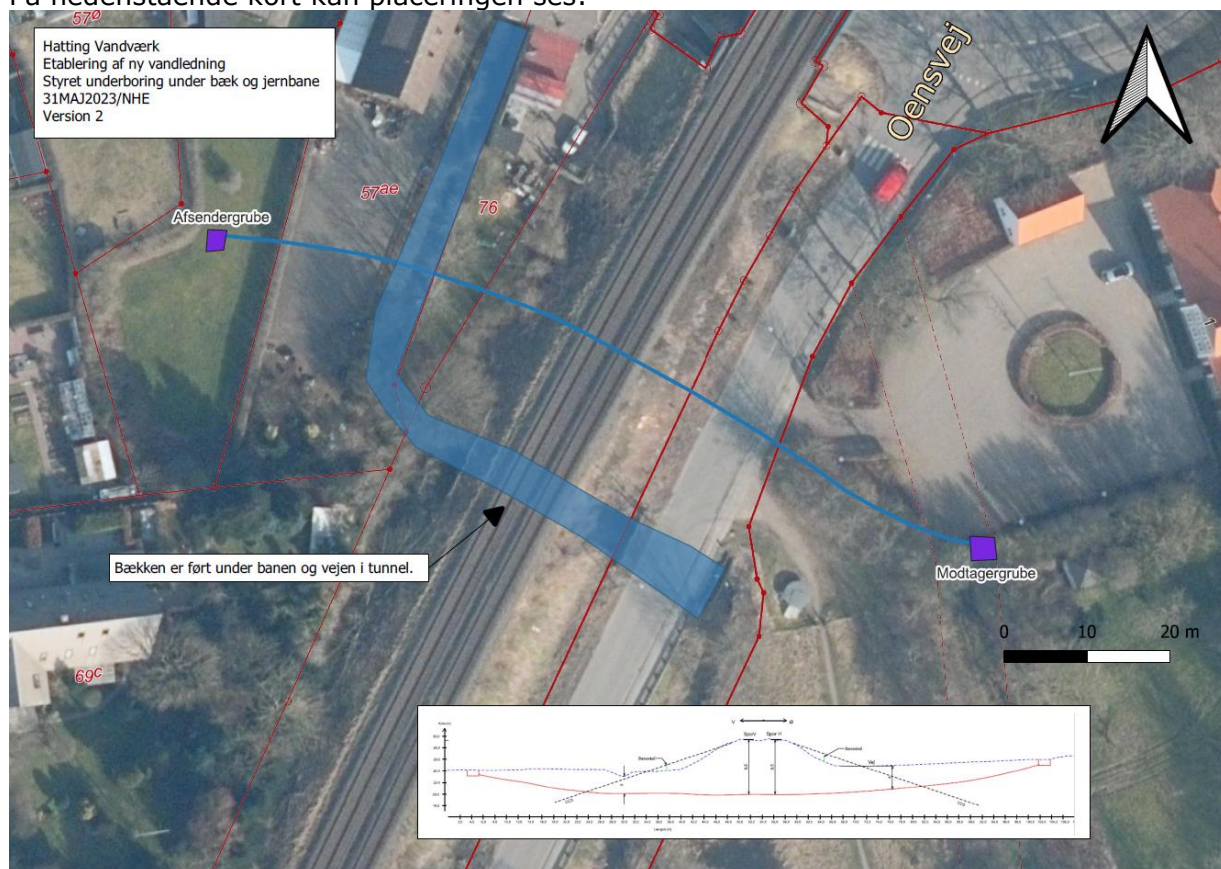

Placering af drikkevandsledningen er markeret med blå streg.

Kommunens afgørelse

Horsens Kommune giver hermed tilladelse til det ansøgte projekt. Tilladelsen gives efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. § 9. Tilladelsen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres som anført i ansøgningsmaterialet. Se Bilag 2.

2. Krydsningen under vandløbet udføres som styret underboring.
3. Nedgravningen skal ske i en dybde således at overkanten af drikkevandsledningen ligger min. 1 m under vandløbets faktiske bund.
4. Boremudder/væske må ikke udledes til området regnvandsbassiner, grøfter eller vandløb.
5. Placeringen af drikkevandsledningens skal afmærkes på begge sider af vandløbet med varige, let synlige afmærkninger.
6. Hvis drikkevandsledningen tages ud af brug, skal den fjernes af ejer, med mindre Kommunen på dette tidspunkt vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at bibeholde drikkevandsledningen på den givne placering.
7. Fremtidig vedligeholdelse påhviler drikkevandsledningens ejer.
8. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter vandløbsloven § 47 og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 9.

Det er ejerens pligt, at sørge for at brugere af arealet også overholder vilkårene samt gældende lovgivning i øvrigt.

Begrundelse for afgørelsen

Der er stillet vilkår om, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningen (se ansøgningsmaterialet i Bilag 2).

Horsens Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår kan meddeles tilladelse til det ansøgte, da etableringen af drikkevandsledningen ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt. Kommunen vurderer, at drikkevandsledningen med dens placering, min. 1 meter under vandløbets bund, ikke vil påvirke natur og miljø i vandløbet.

Vandløbet er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer. Styret underboring af en drikkevandsledning, vurderes at have en neutral betydning for vandløbets tilstand.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter (se habitatvurdering i Bilag 3).

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål, kommuneplanens retningslinjer og gældende Natura 2000-planer.

Sagens faktiske oplysninger

Rådgivningsfirmaet H13 har den 30. maj 2023 på vegne af Hatting Vandværk ansøgt om tilladelse til krydsning af Hatting Bæk med en ø160 vandforsyningsledning. Ledningen etableres som styret underboring.

Formålet med at etablere vandledningen er at sikre forsyningssikkerheden for den østlige del af Hatting by.

Ifølge oplysninger fra ansøger er der indgået aftale med de husejere, der berøres af anlægsarbejdet. Ledningen bliver tinglyst på deres matrikler, og der udbetales erstatning.

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelseslovens § 3

Styret underboring af drikkevandsledningen forventes ikke at have væsentlig negativ effekt på naturtilstanden af det beskyttede vandløb eller dennes brinker. Selve borehullerne placeres uden for beskyttede naturarealer. Projektet kræver derfor ikke en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturbeskyttelseslovens § 16 -Åbeskyttelseslinjen

Styret underboring af drikkevandsledningen forventes ikke at påvirke vandløbets landskabelige udtryk eller vandløbets funktion som levested og spredningskorridor for områdets dyr og planter. Det ansøgte kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, åbeskyttelseslinjen.

Miljøbeskyttelsesloven

Det er jf. spildevandsbekendtgørelsen ikke tilladt at udlede boremudder/-væske til vandløbet uden en udledningstilladelse. Ansøger har i ansøgningsmaterialet oplyst, at der ved underboringen bliver taget alle nødvendige foranstaltninger for at minimerer risikoen for boremudder/-væske til vandløbet og de omkringliggende arealer.

Museumsloven

Hvis der under anlægsarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Horsens Museum kontaktes (jf. museumslovens § 27, stk. 2.). Inden gravearbejdet påbegyndes, kan du bede Horsens Museum om en udtalelse i forhold til, om der er risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder (jf. museumslovens § 25).

Høring

Horsens Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i §§ 14 - 16 om at sende sagen i høring hos interesserede myndigheder, "fremme sagen" via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen samt afholde møder om projektet, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Klageadgang

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se hvordan i Bilag 4.

Søgsmål

Et søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelse af denne afgørelse.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen kan udnyttes fra dags dato. Horsens Kommune kan jf. § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Kommunen meddeler, hvis der indkommer klager. Horsens Kommune gør opmærksom på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en påklaget

afgørelse uagtet, at Horsens Kommune tidligere har meddelt tilladelse til at begynde arbejdet før klagefristen er ovre.

I øvrigt

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra ledningsejerregistret.

Afgørelsen fritager ikke for at søge evt. påkrævede tilladelser efter anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Ann Kirstine Vesterlund Pedersen

Vandløbsmedarbejder

Husk, at du ikke må sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail

Kopiliste

Hatting Vandværk, 8700 Horsens.

Konsulent for Hatting Vandværk:

Niels Henrik Jensen, H13, Vejlsøvej 51, Bygning O, 1 sal, 8600 Silkeborg

Ejer af matr. nr. 57ae, Hatting By, Hatting

Ejer af matr. Nr. 76, Hatting By, Hatting

Bilag

1. Lovtekst
2. Ansøgningsmateriale
3. Habitatvurdering
4. Klagevejledning

Bilag 1

Lovtekster

Vandløbsloven

Kapitel 10

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.m.

§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Kapitel 4

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.v.

§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Bilag 2

Ansøgningsmateriale

Hej Ann

Det lyder godt.

Ledningen er en hovedforsyningsledning ø160, som Hatting Vandværk ønsket at etablere på tværs af sporet for at styrke forsyningssikkerheden. Som det er i dag, har Hatting Vandværk kun en stor ledning på tværs af banestrækningen. Skulle den ledning briste, vil den ene halvdel af byen have meget lidt vand til rådighed. Desuden vil den nye ledning gøre det muligt at opretholde et fornuftigt tryk hos forbrugerne på den østlige side af jernbanen, i de perioder, hvor der er et stort vandforbrug.

Jeg har spurgt den udførende borerentreprenør, mhs. til kontrol med boremudder, mens boringen udføres. Deres svar er, at de i forbindelse med gennemtrækningen vil holde øje med boremudret i afsender og modtagergruberne. Hvis de oplever at boremudderet ikke kommer op i gruberne, som forventet, vil de forholde sig til situationen ved at reducere trykket på boremudderet og evt. forsøge at ændre hastigheden på gennemtrækningen. De vil naturligvis være særligt opmærksomme på, om der kommer mudder i bækken. De vil således gøre alt, hvad der står i deres magt for at undgå, der kommer boremudder i bækken og dermed minimere risikoen derfor – men fjerne risikoen helt, kan de ikke.

Det skal siges, at Østergaard er et af landets førerende firmaer indenfor styret underboring. De er f.eks. et af de få firmaer, som Banedanmark tillader at bore under jernbaneskiner. Firmaet har tilsluttet sig kontrolordningen for styret boring og gennempresning.

<https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/kontrolordning-styret-boring/>

Håber, det er svar nok. Ellers sige du naturligvis bare til.

MVH

Niels Henrik

Fra: Ann Kirstine Vesterlund Pedersen <akvp@horsens.dk>

Sendt: 7. juni 2023 11:01

Til: Niels Henrik Jensen <mail@h13.dk>

Emne: SV: Ansøgning om krydsning af Hatting Bæk ved Storegade 3, Hatting

Hej Niels Henrik

Jeg er nu i gang med en at give en tilladelse til krydsning af Hatting Bæk og har brug for flere oplysninger.

Vil du kort beskrive, hvad formålet er med vandforsyningsledningen?

Der må ikke være risiko for at underboringen medfører udledning af boremudder/-væske til hverken vandløbet eller de omkringliggende arealer. Hvordan sikres dette?

Med venlig hilsen

Ann Kirstine Vesterlund Pedersen

Vandløbsmedarbejder

Hej Ann

Tak for hurtig tilbagemelding. Vedhæftet har du et opdateret kort, hvor matrikelnumre er påført og hvor bækken er tegnet op.


Det er matriklerne 57b, 57ae og 76, der er påvirket af arbejdet – alle med ejerlav Hatting By, Hatting.

Vi er opmærksomme på gravetilladelse, og vi har desuden haft en meget lang sagsbehandling kørende med Banedanmark for at få lov til at krydse banen. Men tak for heads up.

Klagefristen – er det fire uger, hvor krydsningen er i høring? Og hvis vi så vælger at krydse inden fristens udløb, og der kommer klager, hvor der gives medhold, så skal vandværket betale for reetablering til oprindelig tilstand?

Men meget fint I vil kigge på sagen – jeg er klar med yderligere oplysninger, hvis der er behov.

Mvh
Niels Henrik

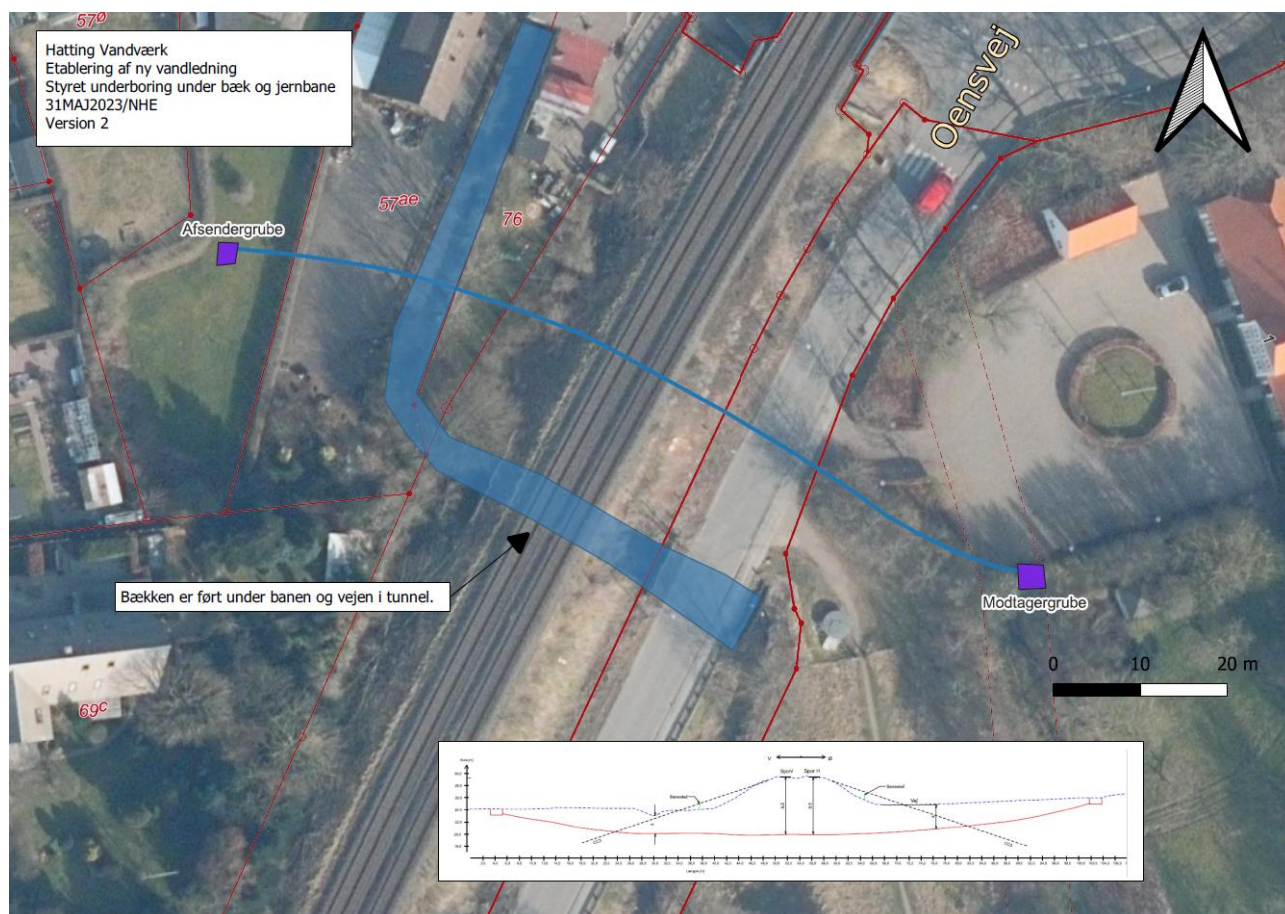

Hej Niels Henrik

Tak for den fremsendte ansøgning.

Det vil være fint, hvis du i ansøgningsmaterialet kan beskrive de berørte matrikler og indsætte vandløbet på kortet.

Jeg kan se at ledningen også krydser en vejmatrikel, så blot til info kræver det en gravetilladelse fra Vejmyndigheden.

Vi behandler sagen inden for et par uger, og der er 4 ugers klagefrist. Udførelse inden udløb af klagefrist er for egen regning.

Med venlig hilsen

Ann Kirstine Vesterlund Pedersen
Vandløbsmedarbejder

Ansøgning om krydsning af Hatting Bæk ved Storegade 3, Hatting

På vegne af Hatting Vandværk ansøges der hermed om tilladelse til krydsning af Hatting Bæk med en ø160 vandforsyningsledning.


Ledningen etableres som styret underboring. Ledningen vil krydse bækken omtrent 3m under bækkens bund. Se vedhæftede tegning. Der er truffet aftale med de to husejere, der berøres af arbejdet. Ledningen bliver tinglyst på deres matrikler og der udbetales erstatning jf. aftale.

Sig endelig til, hvis noget skal uddybes eller der er andet, vi kan gøre.

MVH
Niels Henrik Jensen
Ingeniør
60 64 92 29

H13

Vejlsøvej 51
Bygning O, 1. sal
8600 Silkeborg
cvr: 43410326

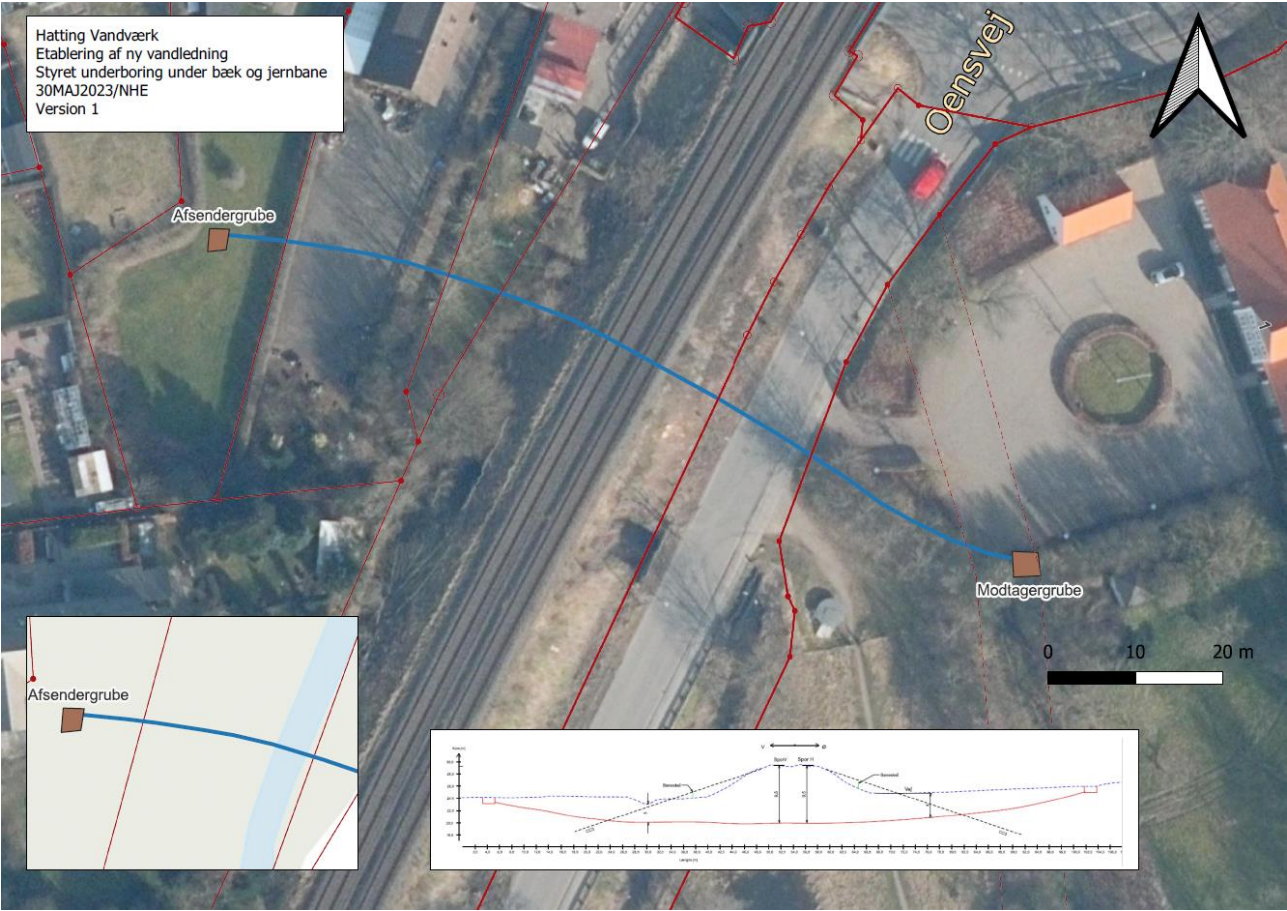

Bilag 3

Habitatvurdering

Jf. § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen*, skal der forud for en dispensation foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV* (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 2024 m fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden, og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Horsens Kommune vurderer på baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets beskudne karakter, at gennemførslen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De såkaldte bilag IV-arter er en række arter af planter og dyr, der er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes bilag IV-arter i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Naturdata.dk eller Naturbasen.dk.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre træer med hulheder, spættehuller eller sprækker samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder. Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikgoldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for larven af grøn mosaikgoldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 og ved Hovedgård og Hatting. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter.

Samlet vurdering vedr. Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Bilag 4

Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages af den som afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. Afgørelsen offentliggøres dags dato.