

JENS OVE BAGGE
Tremhøjvej 41
8700 Horsens

Tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og husdyrproduktion – Tremhøjvej 41

Fakta om tilladelsen

Beliggenhedsadresse	Tremhøjvej 41, 8700 Horsens
Tilladelsesdato	6. august 2026
Udløbsdato	1. august 2056
Anlægs-ID	615-V95-00074489
DGU-nr.	107.813
Jupiter-ID	00074489
Tilladt maksimal indvindingsmængde	2.500 m ³ /år

Baggrund

Der er ansøgt om fornyelse af eksisterende tilladelse til indvinding af 2.500 m³/år til ejendommens husholdning samt husdyrproduktion fra boring med DGU-nr. 107.813.

Afgørelse

Horsens Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte. Afgørelsen er meddelt med hjemmel i:

- Vandforsyningslovens* §20 (indvinding af grundvand)
- Miljøbeskyttelseslovens* §24 (påbud om fredningsbælte og beskyttelseszone omkring boringen).

Afgørelsen er annonceret på Horsens Kommunes hjemmeside den 6. august 2026.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Formål

1. Indvindingens formål er oppumpning af grundvand til husholdning til ejendommen og husdyrproduktion.

Boringer

2. Tilladelsen gives til boring DGU-nr. 107.813.
3. Boringen må ikke udbedres eller ændres på væsentlig måde, før kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse hertil, jf. § 21 i vandforsyningsloven*.
4. Hvis behovet for indvinding af grundvand ophører og boringen tages ud af drift, skal den sløjfes af en brøndborer med A- eller B-bevis. Sløjfningen skal ske indenfor et år, jf. brøndborerbekendtgørelsen*.

Boringens indretning

5. Boringen og dens overbygning skal være indrettet og vedligeholdt efter reglerne for A-boringer i brøndborerbekendtgørelsen. Boringens overbygning skal kunne beskytte boringen og dens pumpe- og elinstallationer. Der må ikke opbevares andre ting i/under overbygningen, jf. brøndborerbekendtgørelsen.

Omkring forerør skal der indrettes en fritliggende, let tilgængelig overbygning, som ikke må tjene til andre formål end beskyttelse af boringen og tilhørende installationer.

6. Der skal være let adgang til at tilse og vedligeholde boringen og dens overbygning.
7. Boringen skal være påført et synligt og vandfast skilt med læseligt DGU. nr. 107.813.

Indvindingens omfang

8. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Horsens Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse, jf. § 16, stk.1 pkt. 6 i vandindvindingsbekendtgørelsen*.

Tidsfrist

9. Tilladelsen gælder for en periode på 30 år, og udløber den 1. august 2026. Hvis indvinding fortsat ønskes, skal der inden tidsfristens udløb søges om fornyelse af tilladelsen.
10. Tilladelsen kan tilbagekaldes uden erstatning, når der ikke har fundet vandindvinding sted indenfor et sammenhængende tidsrum af 5 år, jf. § 34 i vandforsyningsloven.

Fredningsbælte

11. Omkring boringen skal der være et fredningsbælte med en radius på 5 meter for husholdningsboringer, jf. § 24 i miljøbeskyttelsesloven. Indenfor fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudsdræbende midler.

Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet.
Der må desuden ikke være risiko for, at biler, landbrugsmaskiner eller lignende kører hen over boringen. Begge dele kan fx sikres ved at afmærke fredningsbæltet fysisk med f.eks. beplantning eller store mark sten.

Egenkontrol

12. Den oppumpede vandmængde skal måles, og boringen skal derfor være forsynet med en timetæller eller vandmåler.

Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres, jf. § 16, stk. 1 pkt. 4 i vandindvindingsbekendtgørelsen.

De oppumpede vandmængder skal opgøres fra den 1. januar til den 31. december, og skal indberettes til Horsens Kommune hvert år inden den 1. februar.

Vandkvalitet og -analyser

13. Kvaliteten af drikkevandet skal kontrolleres efter de til enhver tid gældende regler. Foreligger der allerede et kontrol-/analyseprogram godkendt af Horsens Kommune, skal dette følges.

Udgifter til prøvetagning og undersøgelser afholdes af ejer af boringen. Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret analyselaboratorium.

Erstatningsboring

14. Boringen må ikke erstattes af en ny boring – heller ikke en såkaldt "erstatningsboring" jf. vandforsyningslovens §21 stk. 2 – uden forudgående anmeldelse til Horsens Kommune.

Der skal tages personligt kontakt til kommunen, hvis den eksisterende boring ønskes erstattet af en ny boring fx på grund af manglende ydelse eller at boringen er brudt sammen.

Hvis vandkvaliteten i drikkevandsboringen/brønden til et enkelt indvinder anlæg/ikke alment vandværk ikke overholder gældende drikkevandskvalitetskrav, og der på rimelige vilkår er mulighed for tilslutning til et alment vandværk, gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til at foretage en ny drikkevandsboring jf. §21 stk. 1 i vandforsyningsloven.

Hvis vandkvaliteten i en drikkevandsboring/brønd til et enkeltindvindingsanlæg/ikke alment vandværk ikke overholder gældende

drikkevandskvalitetskrav, kan der ikke forventes tilladelse til at foretage en udvidet/avanceret vandbehandling. Der tillades dog almindelige udbedringer af enkeltindvindingsanlæg/ikke alment vandværk inden for den tidsfrist, der må være fastsat i et evt. påbud, der omhandler forbedring af vandkvaliteten.

Tilsyn

Horsens Kommune fører tilsyn med overholdelsen af de fastsatte vilkår. Manglende overholdelse kan medføre, at tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. vandforsyningslovens §34.

Erstatningsregler

Ejeren af boringen/anlægget er forpligtet til at yde erstatning, hvis der under anlæggets udførelse eller drift sker skade på bestående forhold (herunder beskyttet natur), som følge af ændringer i grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer, jf. § 23 i vandforsyningsloven*.

Hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

Lovgrundlag

Tilladelsen meddeles i henhold til § 20 i vandforsyningsloven* og § 24 i miljøbeskyttelsesloven*.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingsloven*. Der er derfor gennemført en - miljøscreening på baggrund af kriterierne i lovens bilag 6.

Horsens Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (MKV). Den fortsatte indvinding af grundvand og drift af anlægget forudsætter derfor ikke udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende miljøkonsekvensrapport.

Horsens Kommune har endvidere vurderet, at den ansøgte boring ikke vil påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. Der skal derfor ikke udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen*.

Tilladelsen til vandindvinding, screeningsafgørelsen samt påbud om fredningsbælte kan påklages, jf. klagevejledningen.

Klagevejledning

Horsens Kommunes afgørelser (vandindvindingstilladelse og påbud om fredningsbælte) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt interesseorganisationer og myndigheder anført på kopilisten. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelserne er annonceret dvs. den 6. august 2026. Fristen udløber ved midnat for dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Horsens Kommune afgørelser (VVM-screeningsafgørelse og habitatvurdering) kan påklages til Planklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt interesseorganisationer og myndigheder anført på kopilisten. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelserne er annonceret dvs. den 6. august 2026. Fristen udløber ved midnat for dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen. Klageportalen ligger på <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Både Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen har ikke opsættende virkning, men både Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen truffet efter planloven skal anlægges ved domstolene senest inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt. Søgsmålsfristen udløber den 4. februar 2026.

Kopi sendt på digitalpost til:

- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet Tænk

Bilag

- Bilag 1. Redegørelse for tilladelsen
- Bilag 2. Oversigtskort - Boringens placering med fredningsbælte
- Bilag 3. Nærliggende §3 beskyttede naturområder og vandløb
- Bilag 4. *Referenceliste (love og bekendtgørelser)

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte Horsens kommunen.

Med venlig hilsen

Ulla Nygård Hansen

Ingeniør

Telefon direkte: 76 29 25 26

Mail: unha@horsens.dk

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

BILAG 1 - REDEGØRELSE FOR TILLADELSEN

Sammenfattende vurdering

Horsens Kommune vurderer ud fra nedenstående, at den ansøgte indvinding af grundvand er miljømæssig forsvarlig, og at den ikke vil påvirke andre vandindvindingsboringer eller medføre en uacceptabel påvirkning af nærliggende vandløb og naturområder.

Der er ingen forhold, der taler for at begrænse tilladelsens løbetid. Tilladelsen gælder derfor i 30 år.

Boringen - tilsyn og fredningsbælte

Boringen, DGU-nr. 107.813, er etableret i 1973 og er boret til 16,5 meters dybde. Boreprofilen for boringen viser, at der i de øverste meter er aflejret 4,3 meter silt og sand, herunder 5,7 meter ler og herunder 5,5 meter sand, hvori boringen er filtersat fra 12 til 16 meter under terræn. Den akkumulerede lertykkelse i boringen er 5,7 meter, og grundvandsmagasinet vurderes som terrænnært og ringe beskyttet. Jordtypen i området er kendetegnet ved at bestå af fin sandblandet lerjord (JB6).

Grundvandsspejlet er på etableringstidspunktet pejlet til 5 meter under terræn (m.u.t.). Den overordnede grundvandsstrømningsretning i området er mod sydvestlig, og der indvindes fra et frit magasin.

Ved fysiske tilsyn på boringen udført den juni 2017 vurderes boringens stand til ikke at være i orden. Forholdene er efterfølgende blevet bragt i orden. Boringen er beliggende på den østlige side af ejendommen, ud til et kørespor og markareal. Der kan være risiko for påkørsel da boringen ikke er beskyttet fysisk af beplantning eller andet.

Indenfor fredningsbæltet på 5 meter kan det konstateres, at der ikke dyrkes og at bestemmelsen omkring fredningsbæltets anvendelse er over holdt, men ikke beskyttet mod påkørsel.

Påbud om fredningsbælte

I forbindelse med indvindingstilladelsen meddeles der påbud om, at der omkring boringen udlægges et fredningsbælte med en radius på 5 meter.

Indenfor fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges gifte eller bekæmpelsesmidler, eller i øvrigt anbringes eller bruges stoffer, der kan forurene grundvandet.

Boringen skal beskyttes mod påkørsel således der ikke kan ske skader der øger risiko for forurening af grundvandet. (jf. vilkår for tilladelsen).

Vandanalyse

Den nyeste analyse af drikkevandet, svarende til en forenklet kontrol, er foretaget den 12. marts 2026. Vandanalysen viser, at drikkevandet ikke overholder drikkevandsbekendtgørelsens krav til nitrat, da den er 60 mg/l og kravværdien er 50 mg/l.

De andre parametre som analysen indeholder dvs. vandets udseende og lugt, ledningsevne, kimaltal 21 gr., coliforme og E-coliforme bakterier, fosfor og pH er overholdt. Vandkvaliteten viser, at grundvandet er af ringe kvalitet og at det manglende lerlag i området giver en ringe beskyttelse af magasinet.

Det bør overvejes at tilkoble ejendommens husholdning til det nærmest vandværk, som er Tvingstrup Vandværk.

Vandbehov

Kommunen har kendskab til, at der siden 1976 har været en tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding, husdyrproduktion og husholdning fra denne boring. Tilladelsen har siden 2001 været på 2.500 m³/år, da markvanding ophørte fra boringen.

Forureningskilder

Boringen overholder med sin beliggenhed de vejledende afstandskrav jf. Dansk Ingeniørforenings Norm for ikke almene vandforsyningsanlæg, DS 441.

Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) inden for en radius af 1 km. Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke nogle registrerede forureninger eller deres mobilitet.

Horsens Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at indvindingen ikke påvirker eller påvirkes af forurenede arealer eller andre nærliggende forureningskilder.

Tilladelsen udløser derfor ikke behov for at meddele påbud eller forbud for at undgå fare for forurening i forhold til det grundvand der skal indvindes

Grundvandsinteresser (Statslige udpegninger)

OSD

Boringen ligger udenfor et område med særlige grundvandsinteresser i form af Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), og også udenfor indvindingsoplande til almene vandværker.

NFI

Området er ikke klassificeret som Nitrat Følsomt Indvindingsområde (NFI). De nitratfølsomme indvindingsområder er ofte grundvandsdannende områder, hvor grundvandet allerede er nitratbelastet, eller hvor der er ringe beskyttelse over for nitrat.

Indsatsplanområde (Kommunale indsatsplaner)

Boringen ligger udenfor de områder, hvor kommunen udarbejder indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet.

Planforhold

Vandområdeplan

Indvindingsboringerne er beliggende indenfor Vandplan 2021-2027 for Hovedvandopland Horsens Fjord.

I Vandområdeplan 2021 – 2027 for Hovedvandopland Horsens Fjord er der ikke angivet indsatser overfor grundvandet, hverken i forhold til grundvandets kvalitet og kvantitet, bortset fra de indsatser som er udløst af kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Ifølge Vandområdeplan 2021-2027, er der tre grundvandsforekomster i området og med følgende tilstand:

Grundvandsforekomst	Type	Kvantitativ tilstand	Kemisk tilstand
DK105_dkmj_1017_ps	Terrænnær	God	God
DK109_dkmj_228_ks	Terrænnær	God	Ringe (Nitrat, pesticider)
DK105_dkmj_1035_ps	Regional	God	Ringe (chlorerede opløsn.)

Miljøtilstanden for grundvandet i den terrænnære grundvandsforekomst ID: DK109_dkmj_228_ks, er vurderet som god kvantitativ tilstand, men i ringe kvalitativ

tilstand. Baggrunden for den ringe kvalitative tilstand skyldes grundvandsforekomstens indhold af nitrat og pesticider.

Miljøtilstanden for grundvandet i den regionale grundvandsforekomst ID: DK105_dkmj_1035_ps, er vurderet som god kvantitativ tilstand, men i ringe kvalitativ tilstand. Baggrunden for den ringe kvalitative tilstand skyldes fund af chlorerede opløsningsmidler i drikkevandsboringer inden for grundvandsforekomsten.

Alle grundvandsforekomster i Horsens Kommune har målopfyldelse i forhold til kvantiteten. Som udgangspunkt er der målopfyldelse, hvis den samlede indvinding ikke udgør mere end 30 % af grundvandsdannelsen.

Ansøgningen om at foretage indvinding af grundvand vurderes ikke at forringe grundvandsforekomsternes tilstand eller hindre målopfyldelsen for den kemiske tilstand.

På baggrund af kommunens vurdering af indvindingens påvirkning af vandløb, våde naturområder og udviklingen i grundvandskvaliteten i boringen, vurderes indvindingen at foregå bæredygtigt, og dermed uden tegn på overudnyttelse af grundvandsressourcen/grundvandsforekomsterne.

Vandforsyningsplan

Ifølge Horsens Kommunes Vandforsyningsplan ligger ejendommen indenfor Tvingstrup Vandværks forsyningsområde.

Råstofplan

Indvindingsboringen er beliggende udenfor områder som i Råstofplan 2020 for Region Midtjylland er udlagt til råstofgraveområde. Afstand til nærmeste graveområde er 5,5 kilometer.

I Råstofplan 2020 er der opstillet retningslinjer for at sikre, at råstofindvinding har første prioritet inden for de udlagte graveområder. Det betyder, at en ansøgning ikke vil kunne afvises med henvisning til andre generelle interesser såsom hensyn til grundvand og at der i en gravetilladelse vil kunne stilles vilkår for at forebygge forurening af grundvandet.

Det er herefter kommunens vurdering, at det ansøgte, ikke er til hinder for at regionen kan udnytte de udlagte råstofgraveområder i Råstofplan 2020 for Region Midtjylland

Nærliggende boringer

Nærmeste almene vandforsyning er Tvingstrup Vandværk med en årlig vandindvindingstilladelse på 33.000 m³/år, som ligger ca. 1,6 meter vest for boringen.

Den nærmeste boring, DGU-nr. 107.807, indvinder ikke fra samme magasin da den er 55 meter dyb, den ligger 250 meter vest for boringen. Beregninger i BEST viser, at boringen bliver påvirket med en sænkning på 1 cm som konsekvens af indvindingen. Denne sænkning er så lille, at Horsens Kommune vurderer, det ikke har nogen væsentlig betydning for muligheden for at indvinde vand fra boringen både hvad angår mængde og kvalitet.

Alle øvrige boringer ligger længere væk, og vil derfor ikke blive væsentligt påvirket.

Vandværksboringerne og de andre omkringliggende indvindingsboringer, er ud fra sænkingsberegningerne i BEST, ikke påvirket af ansøgte indvinding fra boringen.

Natur og vandløb

Alle beregninger i dette afsnit er gennemført med BEST, et IT-værktøj til konsekvensvurdering af vandindvindings påvirkning på vandløb og våde naturtyper. En rapport om boringens påvirkning af omgivelserne fra BEST kan rekvireres hos Horsens Kommune.

BEST beregner den kumulative påvirkning fra vandindvindinger i området i forhold til vandløb og våde naturområder samt den geografiske udstrækning af sænkningstragten omkring indvindingsboringen både horisontalt og vertikalt. Desuden er der lavet en faglig vurdering af de geologiske og hydrologiske forhold i og omkring boringen.

Vandløbsoplande

Vandløbsreduktionsberegninger i BEST viser, at grundvandsindvindingen berører et enkelt "ikke kritisk" delopland – Dyrekær Bæk (oplands nr. 615027002). Den ansøgte indvinding på 2.500 m³/år påvirker den samlede beregnede vandføringsreduktion i deloplandet med under 0,041 l/s svarende til en andel på 6,43 % af den samlede vandføring på 7,1 l/s i oplandet.

For deloplandet gælder det, at indvindingen fra den aktuelle boring ikke kommer til at få væsentlig indflydelse på vandløbenes økologiske og kemiske tilstand.

§3 beskyttet natur

Der ligger en enkelt §3 beskyttede eng i en afstand af 250 meter syd for boringen. Beregning i BEST viser, at engen ikke bliver påvirket af vandindvindingen fra boringen.

Resultatet af BEST beregningen og den faglige vurdering er, at ingen beskyttede naturområder og beskyttede/målsatte vandløb bliver væsentligt påvirket af indvindingen, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven*.

Habitatvurdering

Før der træffes afgørelse efter vandforsyningslovens §§ 20 og 21, skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt (Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6, 7 og 10).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som er udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV

Natura 2000-områder

Projektområdet ligger ca. 2,8 km fra nærmeste Natura 2000-område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvensvurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Horsens Kommune vurderer på baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets karakter og omfang, at en fortsat indvinding på 2.500 m³/år ikke vil have en

væsentlig indvirkning på arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

Grundvandsindvinding kan potentielt påvirke bilag IV-arter, der er knyttet til våde naturtyper, som er afhængige af grundvand.

Af de arter, der har deres naturlige udbredelsesområde i Horsens Kommune, drejer dette sig om grøn kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse, springfrø og odder.

Da det vurderes, at en fortsat indvinding på 2.500 m³/år, ikke vil påvirke beskyttede våde naturområder væsentligt, vurderes indvindingen heller ikke at kunne påvirke levesteder for nogen af bilag IV-arterne.

Samlet vurdering vedr. Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Horsens Kommune vurderer, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som er udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder.
- Indskrænke eller forringe egnede yngle-, raste- eller voksesteder for bilag IV-arter.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Det er dermed ikke nødvendigt at lave en nærmere vurdering af indvindingens konsekvenser for Natura 2000 området, jf. § 6 stk. 2 i habitatbekendtgørelsen*.

Miljøscreening

Horsens Kommune har vurderet, at den ansøgte vandindvinding er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 1c (Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter) samt pkt. 10m (Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1).

Ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens* bilag 6, har Horsens Kommune foretaget en vurdering af anlæggets- og vandindvindingens karakteristika, placering og miljøpåvirkninger.


Miljøscreeningen er foretaget på baggrund af en indvinding på 2.500 m³/år.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen og ovenstående forhold, herunder indvindingens påvirkning af forureninger, nærliggende vandløb og våde naturområder, vurderer Horsens Kommune, at den ansøgte vandindvinding ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og §25 tilladelse. Afgørelsen er truffet i medfør af miljøvurderingslovens §21.

BILAG 2. Boringens placering med 5 meter fredningsbælte



BILAG 3 – Nærliggende §3 beskyttet naturområder og vandløb

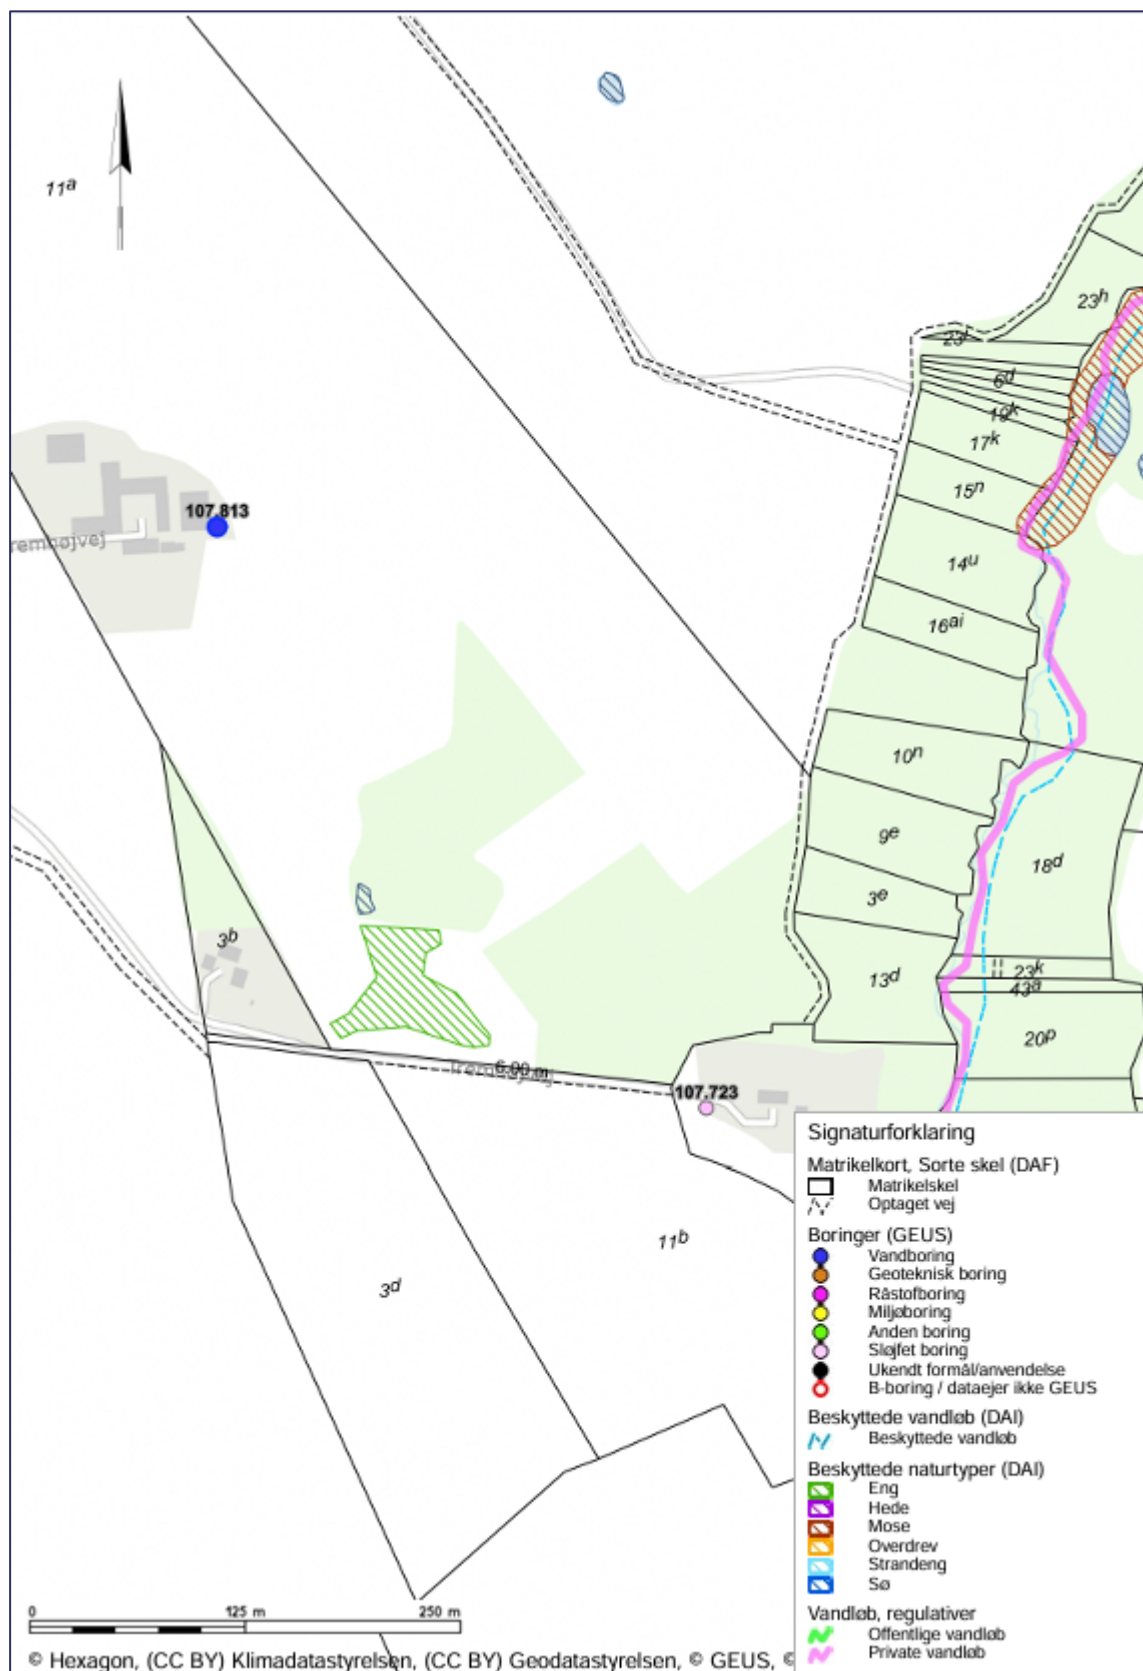

BILAG 4 - *Referenceliste (love og bekendtgørelser)

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 af lov om vandforsyning m.v.

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 af lov om miljøbeskyttelse

Planloven

Bekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 af lov om planlægning

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Drikkevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1272 af 31. oktober 2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Brøndborerbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

Vandindvindingsbekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 867 af 20. juni 2025 om vandindvinding og vandforsyning

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse