


Biegårds Alle

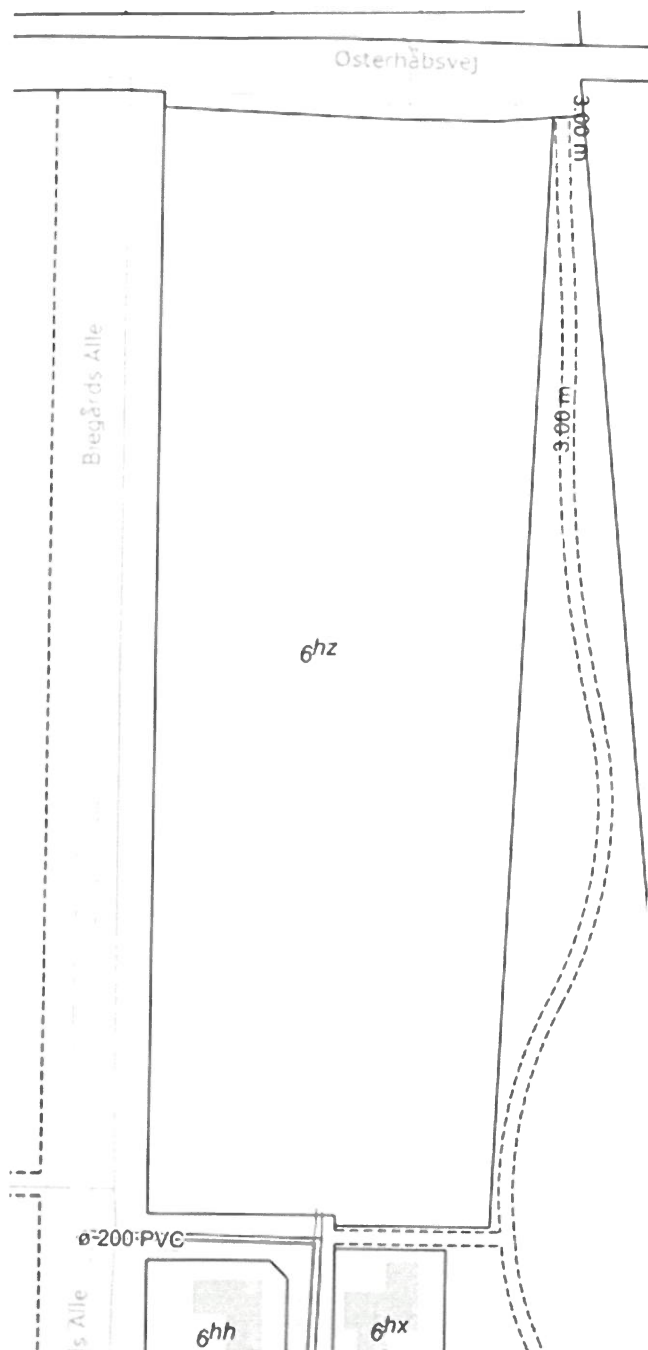

Området er separatkloakeret.

Den tilladelige befæstelsesgrad er 0,55, og skal overholdes på matrikelniveau, også hvis stormatriklen udstykkes i mindre matrikler.

Er befæstelsesgraden på 55 % af matriklens samlede areal overholdt, kan regnvand tilsluttes til Samn Forsynings regnvandssystem mod syd.

Overstiger befæstelsesgraden 55 % af matriklens samlede areal, skal regnvandet forsinkes internt og matriklens tilladelige afløbstal på 125 l/s skal sikres ved etablering af internt forsinkelsesbassin og vandbremse.

Tilslutning af regn- og spildevand til Samn Forsynings kloaksystem skal ske ved det sydlige skel, hvor stikledninger er etableret til grundgrænsen.

Stikledninger er etableret i følgende koter:

Bundkote spildevand: 38,17

Bundkote regnvand: 38,97

